

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRAČTICE

- STAVEBNÍ ÚŘAD -

tel: 465391132

e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz

č.p. 3

561 34 Výprachtice

Vaše č.j.: -

Ze dne:

Naše č.j.: 314-6/2011/SU

Spis.zn: 328.3, 330

Vyřizuje: Skalický

Počet stran: 7

Počet příloh: - /listů -

Datum: 29.06.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Obecního úřadu ve Výprachticích obdržel dne 11.05.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na níže specifikovanou stavbu.

Stavebník: ČEZ Distribuce, s.r.o., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 27232425, v zastoupení:

K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČO: 27494683

Stavba: liniová stavba energetiky – Horní Heřmanice, OBEC, 3xRD-knn (přípojka pro 3 nové RD)

Pozemková parcela/ly č.: 700/8, 740/1, 740/2, PK 700/1, PK 1566/1

Katastrální území: Horní Heřmanice v Čechách

Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení výše uvedených staveb, a na základě toho podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. vydává.

územní rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu: liniová stavba energetiky – Horní Heřmanice, OBEC, 3xRD-knn (přípojka pro 3 nové RD), na p.p.č.: 700/8, 740/1, 740/2, PK 700/1, PK 1566/1 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách.

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,

stavební povolení

na stavbu: liniová stavba energetiky – Horní Heřmanice, OBEC, 3xRD-knn (přípojka pro 3 nové RD), na p.p.č.: 700/8, 740/1, 740/2, PK 700/1, PK 1566/1 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba liniová stavba energetiky – Horní Heřmanice, OBEC, 3xRD-knn (přípojka pro 3 nové RD), na p.p.č.: 700/8, 740/1, 740/2, PK 700/1, PK 1566/1 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách, tak, jak je zakresleno v situačním výkresu F.2.1 v měřítku 1:1000, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:

1. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace vypracované oprávněnou osobou Michal Marek, č. autorizace ČKAIT 0601660, která byla ověřena v tomto řízení.

2. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou.

3. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, požadavky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení stanovené zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek " Stavba povolena", který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník učiní takové opatření, aby po dobu realizace stavby, případně do vydání souhlasu s užíváním byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.

6. Stavebník zajistí, aby před zahájením stavby byly zjištěny a vytyčeny veškeré inženýrské sítě vedoucí pod zemí na parcelách, kterých se stavba dotýká.

7. Majitelé pozemků, kterých se tato stavba dotýká, budou informováni o zahájení prací s předstihem 14 dní před zahájením prací.

8. Stavba bude dokončena včetně terénních úprav do 30.06.2013.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku (i nevyjmenované):

A) stanovisko odboru ŽP, MěÚ Lanškroun, ze dne 20.01.2011, pod č.j. MULA 1599/2011:
orgán ochrany ZPF

- termín zahájení prací bude v předstihu oznámen vlastníkům, popř. nájemcům zemědělských pozemků
- práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak budou uplatňovány náhrady škod
- případné narušení melioračního systému bude na náklady investora uvedeno do původního stavu
- po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu – k zemědělské výrobě

B) rozhodnutí odboru ŽP, vodoprávní úřad, MěÚ Lanškroun, ze dne 13.04.2011, pod č.j. MULA 9010/2011:

- musí být splněny podmínky správce bezejmenného vodního toku – Lesy České republiky, s.p., správa toků – Oblast povodí Moravy, Vsetín, prasoviště Šumperk, vydané pod č.j.: 297/2011/957/93/731
- během stavby a následném provozu nesmí dojít k ohrožení povrchových a podzemních vod, jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ani ke zhoršení odtokových poměrů v uvedné lokalitě

C) vyjádření ČEZ Distribuce, ze dne 09.05.2010, pod č.j.: 210201-Du/127-11

- stavba bude realizována v souladu se zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- stavba musí odpovídat platným ČSN, příslušným předpisům a našim připomínkám.

D) souhlas Obce Horní Heřmanice, ze dne: 21.01. 2011, pod č.j.: 16/2011/ST:

- zhotovitel podá žádost o zaměření vodovodní přípojky v místě křížení a to před zahájením prací

E) vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, ze dne 08.04.2011, pod č.j.: 297/2011/957/93/731:

- veškerý materiál, který bude uložen na březích, nebo napadá-li do koryta musí být odstraněn

F) vyjádření Telefonica O2, ze dne 05.01.2011, pod č.j.: 1546/11:

- při provádění prací dojde ke střetu se sítí Telefonica O2
- před uložením kabelů do chráničky musí být přizváni ke kontrole pracovníci společnosti Telefonica O2
- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví stavebník práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2, pověřeného ochranou sítě

Pro užívání stavby stanoví tyto podmínky:

Dle § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122). Ve smyslu § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, zejména pak geometrický plán se skutečným zaměřením stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, revizi elektrického zařízení, protokol o předání stavby, protokol o kontrole uložení kabelů v majetku spol. Telefonica O2. Ke kontrole bude předložen stavební deník. Dále budou předloženy doklady stanovené dotčenými a další doklady vyplývající ze stavebního zákona.

Účastníky řízení jsou podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

viz. rozdělovník

Účastníky řízení jsou podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

viz. rozdělovník

Účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona:

viz. rozdělovník

ODŮVODNĚNÍ

Dne 11.05.2011 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad

spojil podle § 78 odst.1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 usnesením pod č.j.: 314-2/2011/SU, ze dne 18.05.2011 podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Poté stavební úřad stanovil okruh účastníků územního a stavebního řízení, konstatoval, že účastníci územního řízení jsou totožní s účastníky stavebního řízení, a opatřením č.j.: 314-3/2011/SU oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům, známým účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 20.06.2011, o jehož průběhu byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení byly doloženy (i v průběhu správního řízení), těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy :

- stanovisko odboru ŽP, MěÚ Lanškroun, ze dne 20.01.2011, pod č.j. MULA 1599/2011
- rozhodnutí odboru ŽP, vodoprávní úřad, MěÚ Lanškroun, ze dne 13.04.2011, pod č.j. MULA 9010/2011:
- vyjádření ČEZ Distribuce k projektové dokumentaci, ze dne 09.05.2010, pod č.j.: 210201-Du/127-11
- vyjádření o existenci sítí ČEZ Distribuce, ze dne: 17.01.2011, pod č.j.: 001031717848
- souhlas Obce Horní Heřmanice, ze dne: 21.01. 2011, pod č.j.: 16/2011/ST
- vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, ze dne 08.04.2011, pod č.j.: 297/2011/957/93/731
- vyjádření Telefónica O2, ze dne 05.01.2011, pod č.j.: 1546/11
- stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. Brno, ze dne 08.02.2011, pod č.j.: PM 003906/2011-203/Le
- sdělení MěÚ Lanškroun, odbor Investiční – památková péče, ze dne 12.01.2011, pod č.j.: MULA 1550/2011
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene majitelů dotčených pozemků

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených

Vypořádání s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Veřejnost se k projednávané stavbě nevyjádřila.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Obecního úřadu Výprachtice, stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odvolací účinek.

Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický, DiS

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1, písm. a) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 23.06.2011.

Obdrží dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun
Obec Horní Heřmanice, Horní Heřmanice 91, 561 33

Obdrží – Ostatní - Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou
Jiří Bílý, Horní Heřmanice 9, 561 33
Ing. Jaroslav Knápek, Horní Heřmanice 76, 561 33
Mgr. Lenka Knápková, Horní Heřmanice 76, 561 33

Obdrží dle § 112 odst.1:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun

Obec Horní Heřmanice, Horní Heřmanice 91, 561 33

Jiří Bílý, Horní Heřmanice 9, 561 33

Ing. Jaroslav Knápek, Horní Heřmanice 76, 561 33

Mgr. Lenka Knápková, Horní Heřmanice 76, 561 33

Telefonica O2, P.O.BOX 85, 130 11 Praha

Obdrží – DO:

MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

MěÚ Lanškroun, odbor Investiční, nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Moravy, pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Toto územní rozhodnutí a stavební povolení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu Obecního úřadu Výprachtice a Obecního úřadu Horní Heřmanice. Prosíme o vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky.


Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

.....

.....



Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

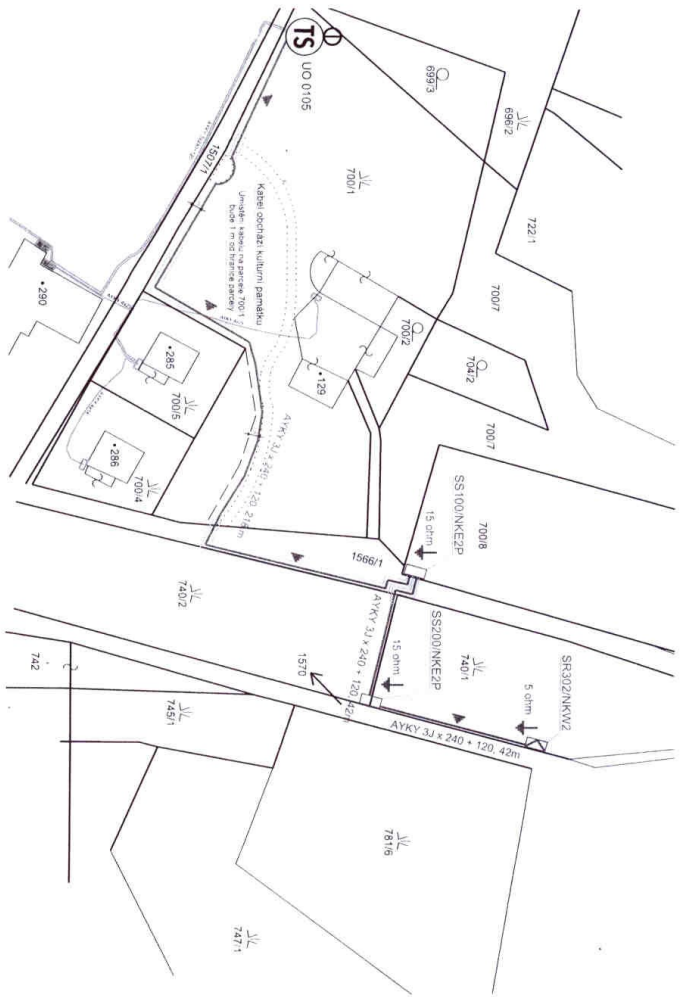

- LEGENDA:**
- Kabelové vedení NN stávající
 - Nové kabelové vedení NN
 - Nové kabelové vedení NN v betonových žlabech
 - Nové kabelové vedení NN v korugované chráněnce ø 50 mm
 - Nové uzemnění
 - Uložení kabelu v zemi
 - Sloupová trafostanice



VEDENÍ NN:
 ROZVODNÁ SÍŤ 3 PEN, AC 50Hz, 230/400V TN - C
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PODLE PNE 380/52-1
 Živých částí podle čl. 3.2.2.3. - Ochrana překážkami nebo kryty
 čl. 3.2.2.4. - Ochrana izolací
 Neživých částí podle čl. 3.3.2.1. - Ochrana izolací
 čl. 3.3.2.5. - Ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji

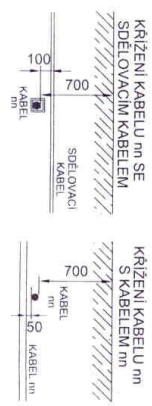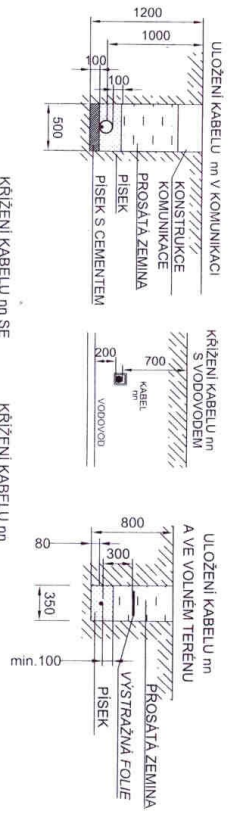

POZNÁMKA:
 SOUBĚH A KŘÍŽENÍ S JEDNOTLIVÝMI INŽENÝRSKÝMI STĚNAMI MUSÍ BYT PROVEDENO PODLE ČSN 736005 A JEJÍ ŽIVÝCH VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI STĚNAMI PROVADEJTE RUCNĚ PODLE PS 2402 AK SPRÁVOU SÍTÍ
 UVEDENÉ VZDÁLENOSTI PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ JSOU PODLE ČSN 73 6005 MINIMÁLNÍ.
 KABELOVÉ VEDENÍ m BUDE ULOŽENO PODLE ČSN 332000-5-92 OBRAZĚK 1a, 1b
 V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI STĚNAMI BUDE KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENO V CHRÁNICI A BETONOVÝCH ŽLABECH
 PŘI KŘÍŽENÍ VEDENÍ m SE SDELOVACÍM KABLEM MUSÍ BYT SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI NIMI MINIMÁLNĚ 10 cm
 PŘI KŘÍŽENÍ VEDENÍ m S VODOVODEM MUSÍ BYT SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI NIMI MINIMÁLNĚ 5 cm
 PŘI KŘÍŽENÍ VEDENÍ m S VODOVODEM MUSÍ BYT SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI NIMI MIN. 20 cm

Kreslil:	Vypracoval:	Vedl projektant:	Autor projektant:	K energo s.r.o.
M. Peřtránek	M. Peřtránek	M. Kobza	Michal Matějk	
Křel:	Paroubický	Obec: Horní Hermanice		
Investor:	CEZ Distribuce a.s. Děčín			
Název stavby:	Horní Hermanice: OBEC, 3xRD-km			
Obsah výkresu:	Vedení nn	Datum:	12-2011	
		Stupeň dok.:	PDF+R	
		C. stavby CEZ:	IV - 12 - 200771	
		Číslo stavby:		
		Archivní číslo:		
		Měřítko:	1:1000	
		C. výkresu:	F 2.1	